Koordinační situační výkres
M 1:250

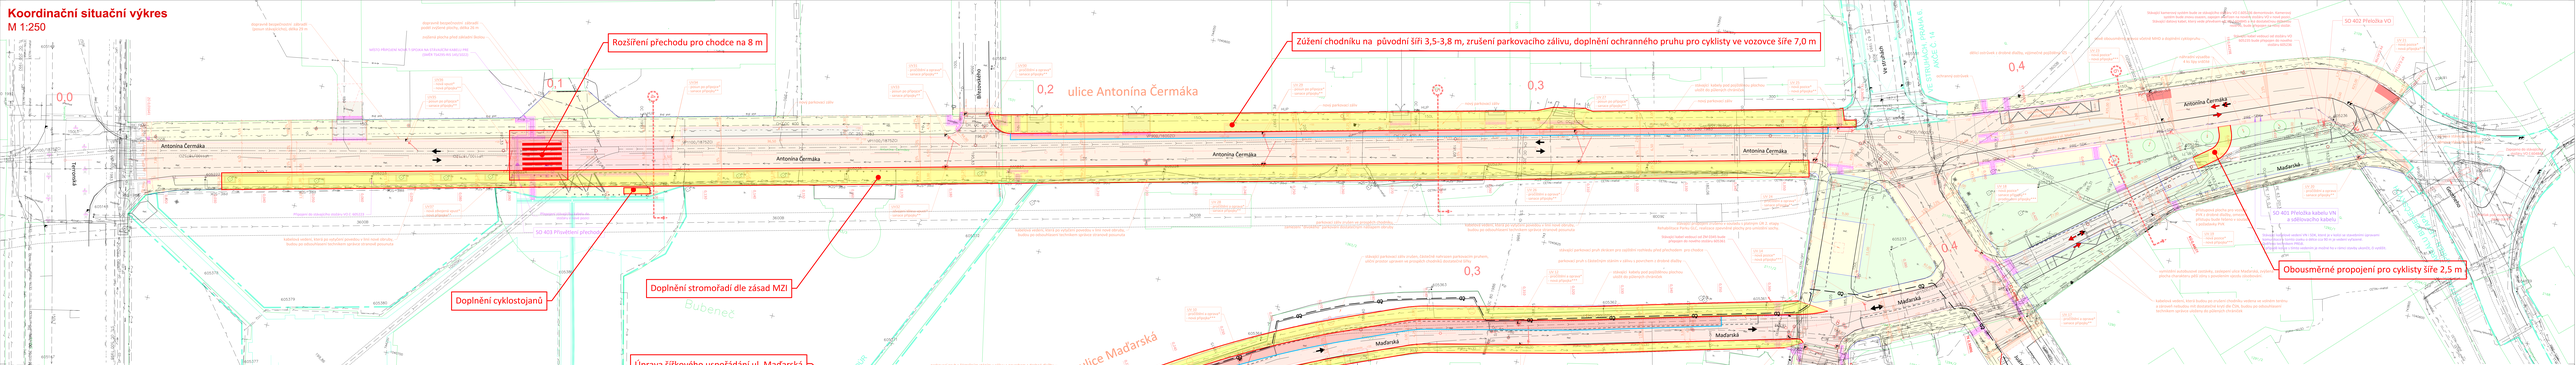

Koordinační situační výkres - výřez "náměstíčko"
M 1:250

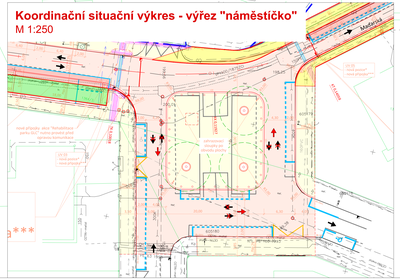

Poznámka 1
Povrchové kotvatva vší (Soupiska, Kadastry, pokliqu, mříží) se vyžlesné upraví do úrovně nové navržených povrchů, v případě nevyhovujícího stavu stávajících pokliqů, mříží a krycích krnců, budou vyměněny.

Poznámka 2
Jednotlivé zařízlatové konstrukční vrstvy je nutné napojovat na závazící vrstvu; stupňovité tak, aby nedocházelo k vytvoření nerovností. Pokud bude provedena v rámci stavebních prací, bude provedena pružnou asfaltovou modifikovanou zálivkou (PMZ). Tu nutně bude provedeno i v okolí pracovních spár.

Poznámka 3
Signálním barevné pásy pro neviděné budou provedeny dle ČSN TS 8110 "Projektování místních komunikací VII.". Ustanovení § 1008/2005 Sb. Vyhláška v hmatové materiály bezbariérových úprav obsah jsou součástí přílohy souhrnné technické zprávy.

Úpravy a opravy VV

* V rámci stavebních úprav bude zpětnovazní typ tělles a mříží dle požadavků správce. Projekt předpokládá výměnu tělles a mříží téměř kolíc na vyberetrv a všech VV (ne stávajících - nových pavlačů).

** Jde výsledku kamerového průzkumu bude upřesněn rozsah a způsob opravy přípojek stávajících UV (v rámci provedené dokumentace). V případě potřeby kompletní rekonstrukce přípojky v hlavním pruhu bude tato provedena horizontálním způsobem. Projekt provádění horizontálních prací není součástí této dokumentace.

*** Nové přípojky v hlavním přísluchu(v 4,5 m budou provedeny horizontálním způsobem. Projekt provádění horizontálních prací není součástí této dokumentace.

**** Výškový zhotovitel zajistí kamerový průzkum všech tělles UV a přípojek dešťových vsakovacích prvků a po realizaci !!!

***** Vytvoření zpětnovazní tělles a mříží
Provedení obvodu opatří gumové těsnění
Vytvoření zpětnovazní tělles a mříží
Vytvoření zpětnovazní tělles a mříží
Vytvoření zpětnovazní tělles a mříží